

### Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL3/15/2019

Lokalita: **Jakubčovice**

Číslo vzorku: **LL3/15/2019**

Místo odběru: **Výroba, Mobilka**

Odběr provedl(a): **22.1.2019, Vladimír Brabenec 08/ASPK/2013**

Vzorek zkoušen: **22.1.2019 - 24.1.2019**

Vzorek převzal(a): **22.1.2019, Petra Delínová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **63/125**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva


dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]		Propad [%]
D	<b>125</b>	<b>100</b>
D/1,4	<b>90</b>	<b>80</b>
d	<b>63</b>	<b>24</b>
d/2	<b>31,5</b>	<b>1</b>
	<b>0,063</b>	<b>0,4</b>

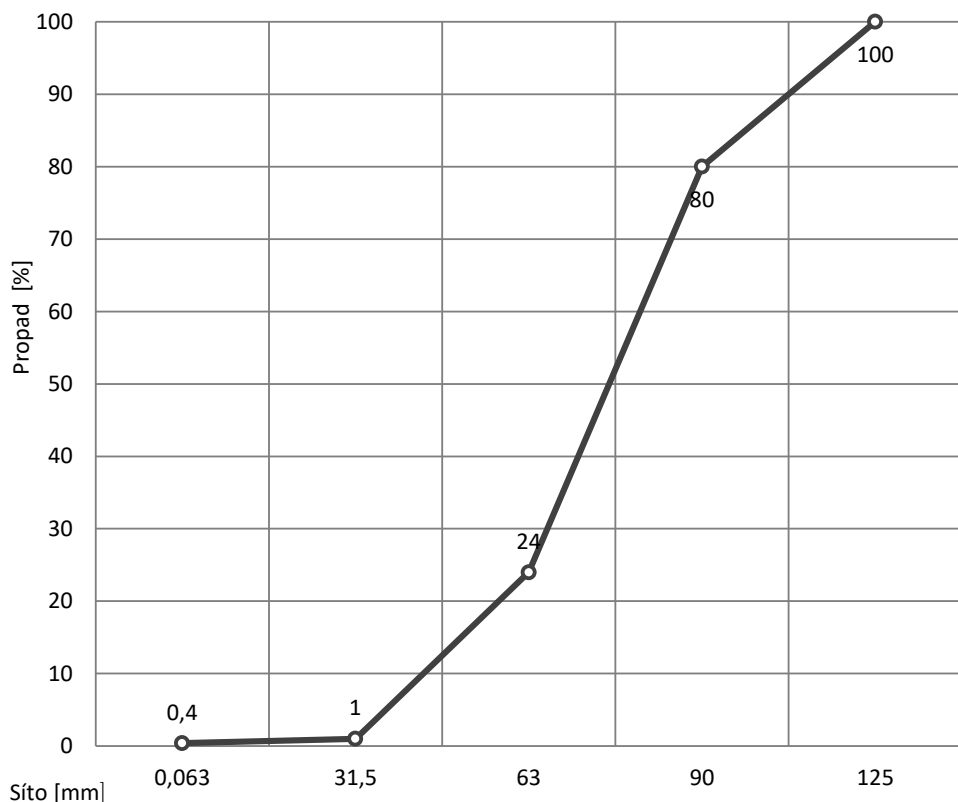

Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>0,6</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>0,4</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

  
**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště JAKUBČOVICE

24.1.2019 Zpracoval(a) **Petra Delínová**

24.1.2019 Schválil(a) **Petra Delínová**